

**Models**  
**OMGB-50J**  
**OMGB-75J**  
**OMGB-100J**  
**OMGB-125J**  
**OMGB-150J**  
**OMGB-170J**  
**OMGB-200J**

Chaudières au gaz en fonte pour eau  
chaude forcée

PIÈCES ET ACCESSOIRES  
FACULTATIFS

Instructions de commande

Commandez des pièces par l'entremise de votre fournisseur régional.

Pour commander des pièces, notez d'abord le numéro de modèle et le numéro de série figurant sur la plaque signalétique de la chaudière.

Indiquez les renseignements suivants lors de la commande.

Numéro de pièce \_\_\_\_\_

Description de la pièce \_\_\_\_\_

Numéro de modèle de la chaudière \_\_\_\_\_


Numéro de série de la chaudière \_\_\_\_\_

Consultez régulièrement notre site Web pour prendre connaissance de nos mises à jour : [www.ecrinternational.com](http://www.ecrinternational.com)



## PIÈCES DE RECHANGE - BASE

### BASE DE LA CHAUDIÈRE

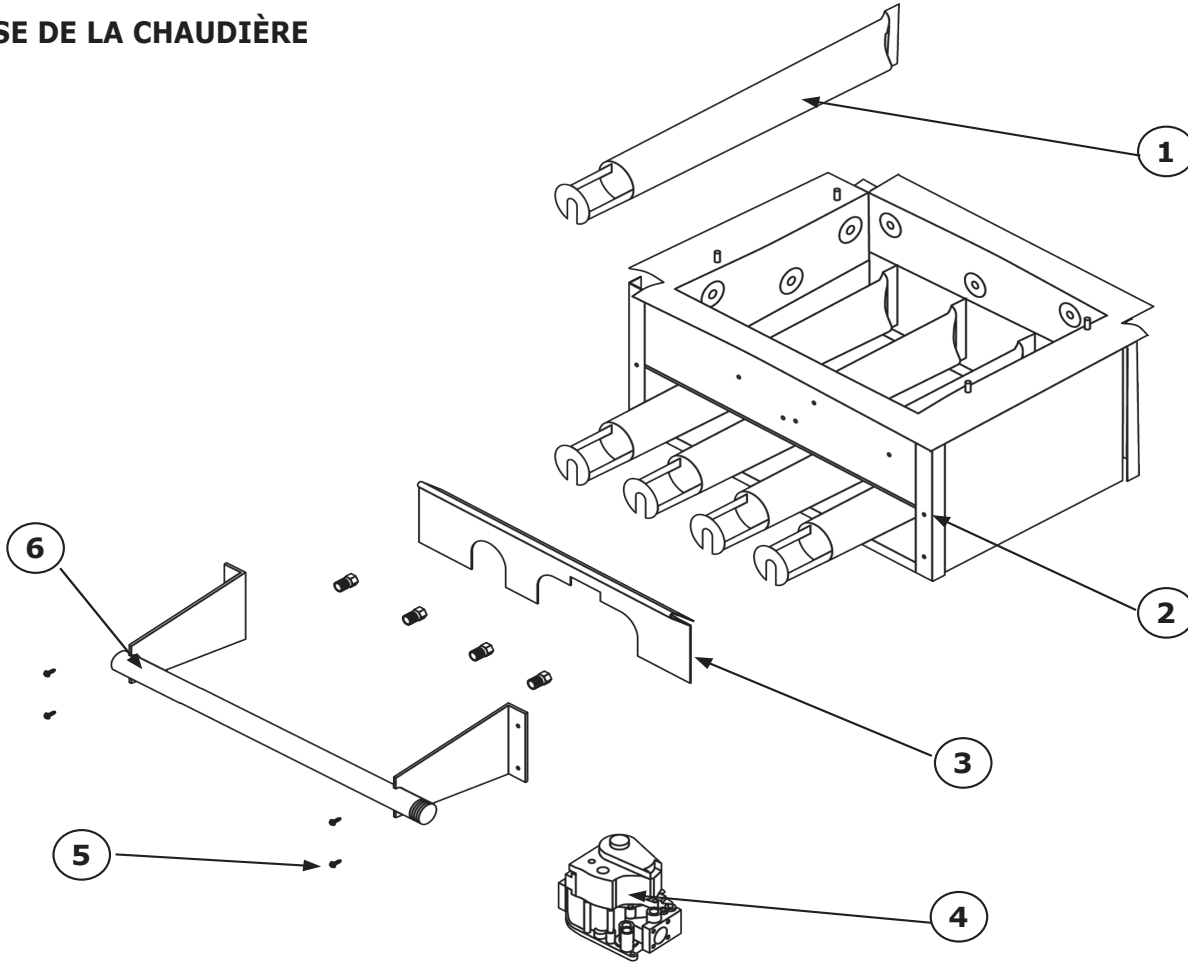

Article N°	Description	N° de pièce	Qté	N° d'article	Description	N° de pièce	Qté	
1	TUBE MÉLANGEUR 1 ½ po - 50	240005543	1	5	VIS ¼ - 20 X ½ AUTOTARDEUSE	HW-005.01	4	
	TUBE MÉLANGEUR 1 ½ po - 75, 100		2	6	DISTRIBUTEUR - 50	356-2-1.01	1	
	TUBE MÉLANGEUR 1 ½ po - 125, 150		3		DISTRIBUTEUR - 75 et 100	356-2-1.02		
	TUBE MÉLANGEUR 1 ½ po - 170, 200		4		DISTRIBUTEUR - 125 et 150	356-2-1.03		
		DISTRIBUTEUR - 170 et 200	356-2-1.04					
2	BASE AVEC ISOLANT - 50	5611601	1	7	ORIFICE 3,2mm NAT - 50, 100, 150 et 200	240007406	*	
	BASE AVEC ISOLANT - 75, 100	5611602			ORIFICE 2,9 mm NAT - 125 et 170	240007403		
	BASE AVEC ISOLANT - 125, 150	3001823			ORIFICE 2,8mm NAT - 75	240007402		
	BASE AVEC ISOLANT - 170, 200	5611604			ORIFICE n°45 PL - 50	3551520		
3	PORTE DE BRÛLEUR - 50	109009071	1		ORIFICE n°47 PL - 100, 150 et 200	355-1-5.04		1
	PORTE DE BRÛLEUR - 75, 100	109009072			ORIFICE n°49 PL - 125 et 170	355-1-5.06		
	PORTE DE BRÛLEUR - 125, 150	109009073			ORIFICE n°50 PL - 75	355-1-5.07		
	PORTE DE BRÛLEUR - 170, 200	109009074						
4	SOUPAPE DE GAZ VR8204H - 50 à 150 ÉTINCELLES NAT	VG01101	1	NON ILLUSTRÉ	FONDATION POUR PLANCHER COMBUSTIBLE - 50	325-2-8.01	1	
	SOUPAPE DE GAZ VR8304H4 - 170 à 200 ÉTINCELLES NAT	VG01103		BASE POUR PLANCHER COMBUSTIBLE - 75, 100	325-2-8.02			
	SOUPAPE DE GAZ VR8304 - 50 à 200 ÉTINCELLES PL	VG01104		BASE POUR PLANCHER COMBUSTIBLE - 125, 150	325-2-8.03			
				BASE POUR PLANCHER COMBUSTIBLE - 170, 200	325-2-8.04			

\* Quantité d'orifices : Modèle 50 - qté 1; modèle 75 et 100 - qté 2; modèle 125 et 150 - qté 3; modèle 170 et 200 - qté 4


## PIÈCES DE RECHANGE - ÉCHANGEUR THERMIQUE

### ÉCHANGEUR THERMIQUE

Échangeurs thermiques entièrement assemblés	
912000001	Échangeur thermique (2 sections)
912000002	Échangeur thermique (3 sections)
912000003	Échangeur thermique (4 sections)
912000004	Échangeur thermique (5 sections)

## LIMITEUR DE RETOUR ET SOUPAPE DE DÉCHARGE

### LIMITEUR DE RETOUR ET SOUPAPE DE DÉCHARGE

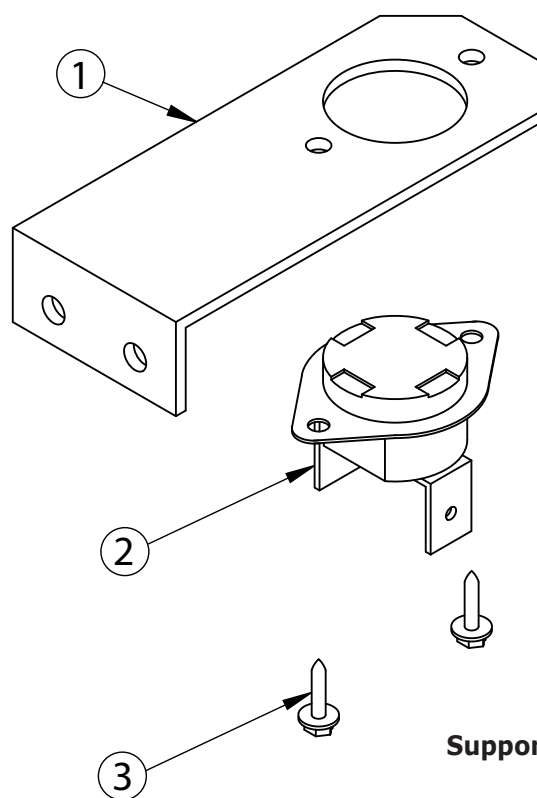

Support à 3 sections illustré


N° d'article	Description	N° de pièce	Qté
1	SUPPORT DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE À 2 SECTIONS (limiteur de retour)	32611001	1
	SUPPORT DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE À 3 SECTIONS (limiteur de retour)	3262001	1
	SUPPORT DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE À 4 SECTIONS (limiteur de retour)	109008517	1
	SUPPORT DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE À 5 SECTIONS (limiteur de retour)	109008518	1
2	THERMOSTAT À COMMANDE DE TEMPÉRATURE FIXE (LIMITEUR DE RETOUR ET SOUPAPE DE DÉCHARGE)	AQ02101	1
3	VIS À TÊTE HEX n° 6 x ¼	HW06501	2

Le limiteur de retour se trouve sur la base; la soupape de décharge se trouve sur le collecteur de tuyau d'évacuation.

REMARQUE : Les quantités ci-dessus sont pour chaque interrupteur.

## PIÈCES DE RECHANGE - GAINÉ


### GAINÉ DE LA CHAUDIÈRE

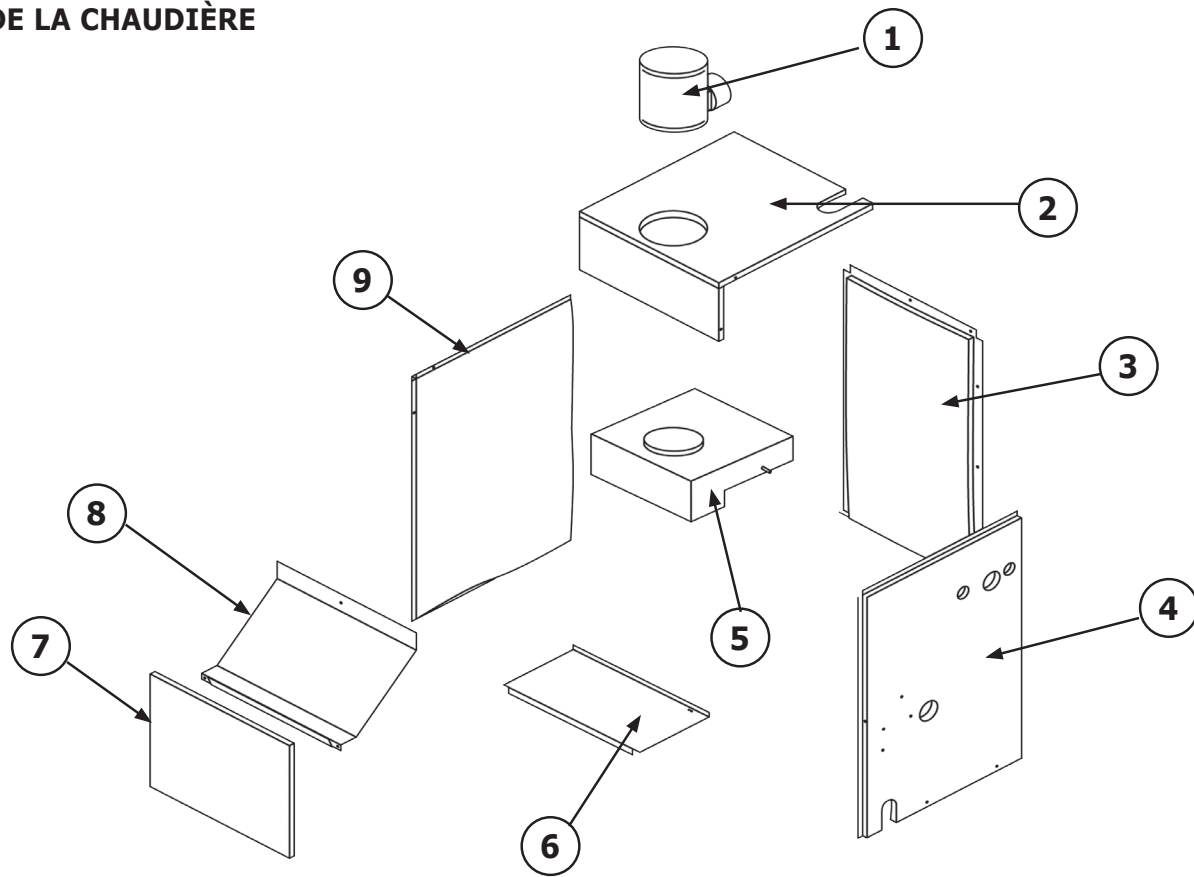

Article N°	DESCRIPTION	N° de pièce(MGB)	Qté
1	REGISTRE 4 po 50	240006936	1
	REGISTRE 5 po 75	240006937	
	REGISTRE 6 po 100 et 125	240006938	
	REGISTRE 7 po 150 et 170	240006939	
	REGISTRE 8 po 200	240006940	
2	PANNEAU - SUPÉRIEUR 50	31621501AC	1
	PANNEAU - SUPÉRIEUR 75 et 100	31621501AC	
	PANNEAU - SUPÉRIEUR 125	31621501AC	
	PANNEAU - SUPÉRIEUR 150	31621501AC	
	PANNEAU - SUPÉRIEUR 170 et 200	31621501AC	
3	PANNEAU - ARRIÈRE 50	3162601AC	1
	PANNEAU - ARRIÈRE 75 et 100	3162602AC	
	PANNEAU - ARRIÈRE 125 et 150	3162603AC	
	PANNEAU - ARRIÈRE 170 et 200	3162604AC	
4	PANNEAU - DROIT	109008633AD	1
5	COLLECTEUR DE TUYAU D'ÉVACUATION 50	3462101	1
	COLLECTEUR DE TUYAU D'ÉVACUATION 75	3462108	
	COLLECTEUR DE TUYAU D'ÉVACUATION 100	3462102	
	COLLECTEUR DE TUYAU D'ÉVACUATION 125	3462107	
	COLLECTEUR DE TUYAU D'ÉVACUATION 150	3462103	
	COLLECTEUR DE TUYAU D'ÉVACUATION 170	3462109	
	COLLECTEUR DE TUYAU D'ÉVACUATION 200	3462104	

Article N°	DESCRIPTION	N° de pièce	Qté
6	PANNEAU - BASE 50	3161201AC	1
	PANNEAU - BASE 75 et 100	3161202AC	
	PANNEAU - BASE 125 et 150	3161203AC	
	PANNEAU - BASE 170 et 200	3161204AC	
7	PANNEAU INFÉRIEUR D'ACCÈS 50	3161101AC	1
	PANNEAU INFÉRIEUR D'ACCÈS 75 et 100	3161102AC	
	PANNEAU INFÉRIEUR D'ACCÈS 125 et 150	3161103AC	
	PANNEAU INFÉRIEUR D'ACCÈS 170 et 200	3161104AC	
8	DÉFLECTEUR DE TIRAGE 50	3162501AC	1
	DÉFLECTEUR DE TIRAGE 75 et 100	3162502AC	
	DÉFLECTEUR DE TIRAGE 125 et 150	3162503AC	
9	DÉFLECTEUR DE TIRAGE 170 et 200	3162504AC	1
	PANNEAU - GAUCHE	3162708AD	
10	PANNEAU SUPÉRIEUR D'ACCÈS 50	31621201AC	1
	PANNEAU SUPÉRIEUR D'ACCÈS 75 et 100	31621202AC	
	PANNEAU SUPÉRIEUR D'ACCÈS 125	31621203AC	
	PANNEAU SUPÉRIEUR D'ACCÈS 150	31621204AC	
	PANNEAU SUPÉRIEUR D'ACCÈS 170 et 200	31621205AC	

VEILLEUSE PERMANENTE

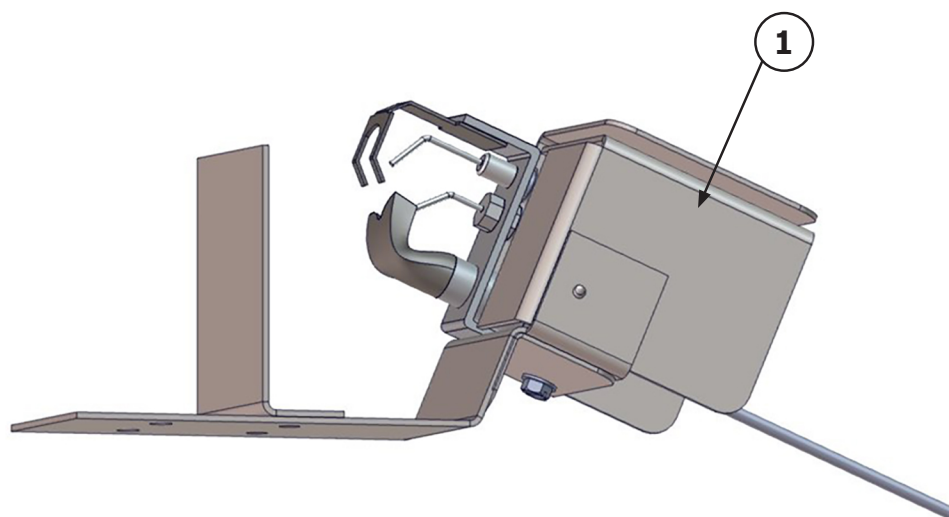


**Spark Kit pilote - Gaz Naturel & Propane/PL  
550003057**

Item	Description	Qty.
1	PILOTE ET L'ENSEMBLE DE SUPPORT	1
*	VIS DU SUPPORT	2
*	ORIFICE DE PL - BBR 11	1
*	RACCORD DE COMPRESSION	1


\* Non illustré

CANALISATIONS ET COMMANDES

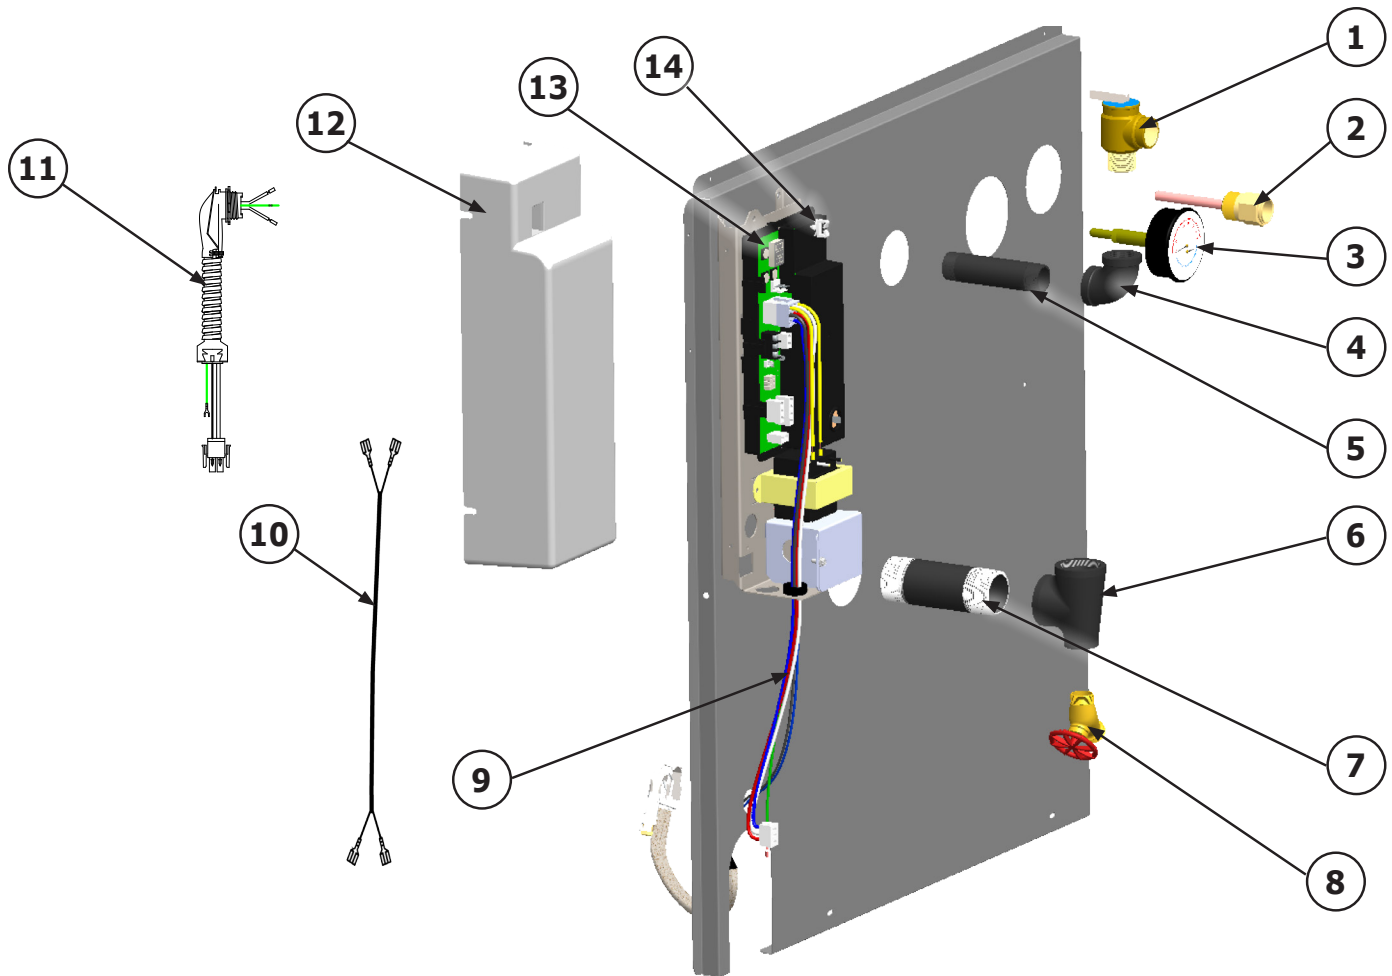

ARTICLE	DESCRIPTION	N° de pièce	QTÉ
1	SOUPAPE DE SÛRETÉ n° 30	VR-001.01	1
2	PUITS ¾ po x 1½ po	1635001	1
3	JAUGE THÉRALTIMÈTRE	GA-001.00	1
4	TUYAU - COUDE ¾ po 90°	PF-002.04	1
5	TUYAU - MAMELON ¾ po x 4 po	PF-005.11	1
6	TUYAU - TÉ 1 ¼ x ¾ x 1 ¼ NPT	PF-008.03	1
7	TUYAU - À MAMELON 1 ¼ x 4 ½ NPT	PF-006.07	1
8	AVALOIR - COURT	240009323	1
9	CÂBLE À HAUTE TENSION	240009194	1
	CÂBLE À BASSE TENSION	240009195	1
10	CÂBLAGE DE RETOUR/DÉCHARGE 28 po	37513301	2
11	FAISCEAU DE CÂBLES CIRCULATEUR 60 po	240008767	1
12	COUVERCLE DE COMMANDES	108000193	1
13	MODULE COMMANDE (SE TROUVE EN PAGE 7)	Sans objet	1
14	COLLIER n° 3600 BLANC	EF03601	2

MODULE DE COMMANDE

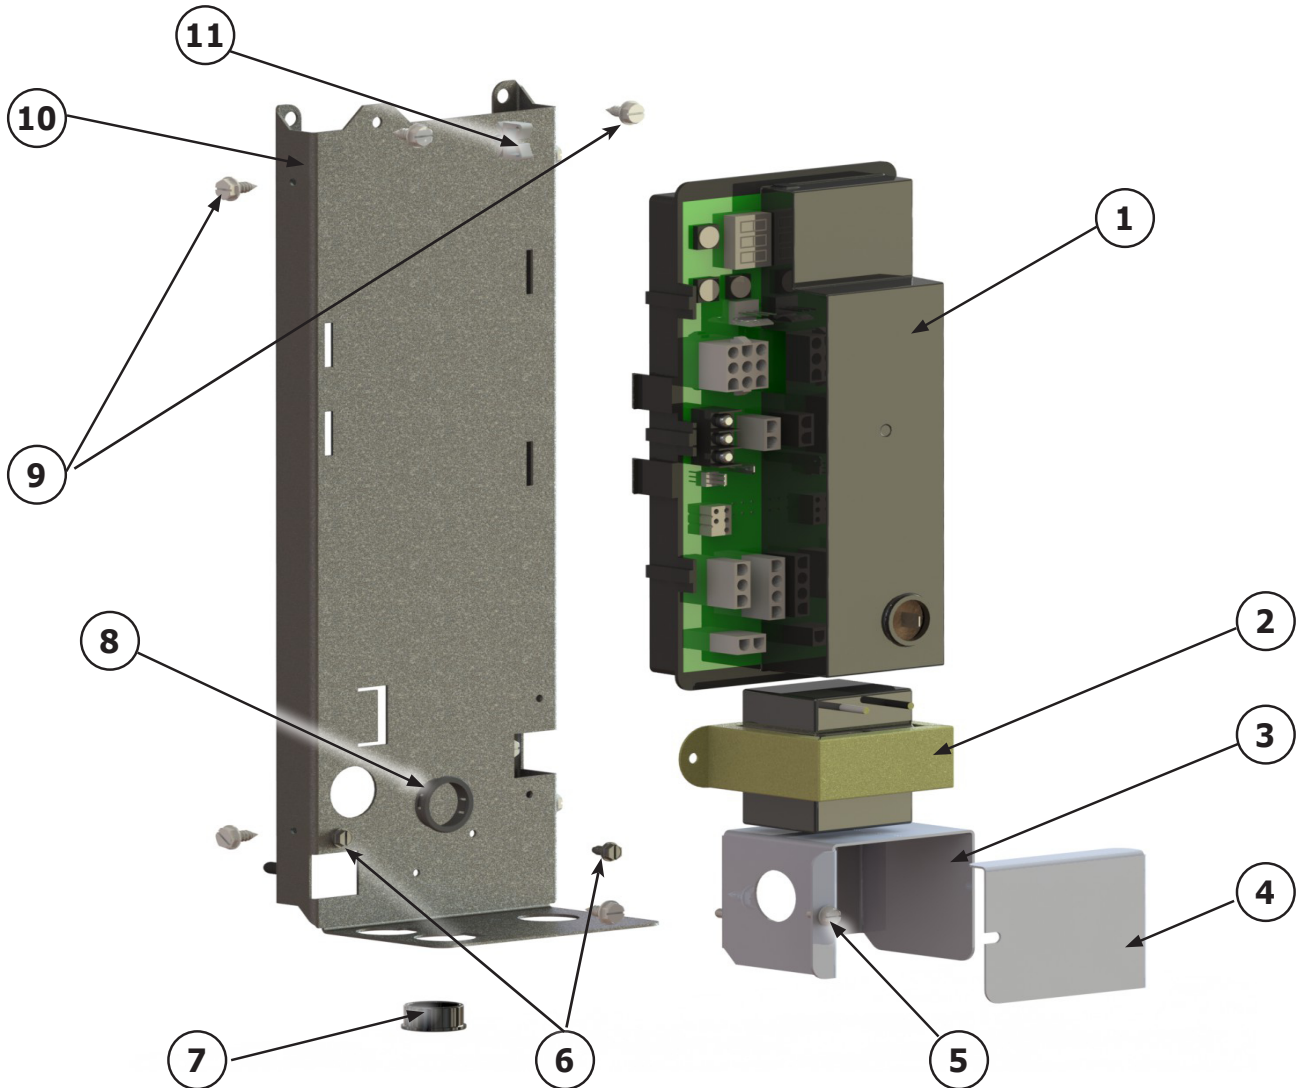

ARTICLE	DESCRIPTION	N° de pièce	QTÉ
1	Module de commande	240008781	1
2	Transformateur 50 VA	240008782	1
3	BOÎTE DE JONCTION	109008634	1
4	COUVERCLE DE BOÎTE DE JONCTION	109008335	1
5	VIS, 8 x ½, POINTE B	20100021	4
6	VIS DE MISE À LA TERRE N° 8	HW07701	2
7	OEILLET, PLASTIQUE ⅞ PO	14693011	1
8	OEILLET, PLASTIQUE ⅞ PO	20600023	1
9	VIS, N° 10 x ½ po, POINTE A	14695074	8
10	PANNEAU DE COMMANDE	109008507	1
11	GARDE CÂBLE	EF03601	1
*	CAPTEUR, 36 PO	240007732	1
*	AGRAFE DE CAPTEUR	240008013	1
*	FAISCEAU DE CÂBLES DU REGISTRE	240006309	1
* NON PRÉSENTÉ			

## **IMPORTANT**

Conformément à l'article 325 (f) (3) de la politique énergétique et Conservation Act, cette chaudière est équipée d'une fonction d'économiser de l'énergie en réduisant la chaudière température de l'eau comme la charge de chauffage diminue. Cette fonction est équipée d'un override qui est fourni principalement pour permettre l'utilisation d'un système de gestion de l'énergie qui sert à la même fonction.

**CE REMPLACEMENT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE SI AU MOINS L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES EST VRAIE :**

- Un système de gestion de l'énergie est installé qui réduit l'eau de la chaudière température que la charge de chauffage diminue.
- Cette chaudière n'est utilisée pour aucune espace chauffage
- Cette chaudière est partie d'un modulaire ou plusieurs système de chaudière ayant une contribution totale de 300 000 BTU/h ou plus.
- Cette chaudière est équipée d'une bobine tankless.